

## 化验室原水水质监测记录 (四月)

日期	项目	浊度 (NTU)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (CFU/100ml)	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	色度 (度)	臭和味 (级)	肉眼可见物	合格率
4月1日		6.31	2.41	7.00	>100	65	0	5	0	有	100%
4月2日		6.48	2.44	7.00	>100	>100	0	6	0	有	100%
4月3日		9.01	2.79	7.02	>100	>100	0	8	0	有	100%
4月4日		14.80	3.22	6.92	>100	>100	0	8	0	有	100%
4月5日		15.40	3.82	6.89	>100	>100	0	9	0	有	100%
4月6日		13.40	3.42	6.89	>100	54	0	9	0	有	100%
4月7日		12.10	3.37	6.90	>100	56	0	9	0	有	100%
4月8日		11.90	3.71	7.00	>100	89	0	10	0	有	100%
4月9日		9.20	3.05	6.90	>100	57	0	7	0	有	100%
4月10日		8.49	3.08	6.99	>100	67	0	7	0	有	100%
4月11日		7.74	2.73	6.98	>100	62	0	6	0	有	100%
4月12日		6.28	2.69	6.98	>100	68	0	7	0	有	100%
4月13日		6.38	2.63	6.98	>100	65	0	7	0	有	100%
4月14日		5.41	2.54	6.98	>100	68	0	6	0	有	100%
4月15日		6.08	3.01	6.90	>100	46	0	6	0	有	100%
4月16日		6.14	2.98	6.90	>100	68	0	7	0	有	100%

## 化实验室原水水质监测记录 (四月)

日期	项目	浊度 (NTU)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/ml)	总大肠菌群 (CFU/100ml)	耐热大肠菌群 (CFU/100ml)	色度 (度)	臭和味 (级)	肉眼可见物	合格率
4月17日		6.16	2.99	6.83	>100	54	0	6	0	有	100%
4月18日		6.13	2.53	6.70	>100	61	0	7	0	有	100%
4月19日		5.87	2.70	6.80	>100	>100	0	6	0	有	100%
4月20日		4.39	2.61	6.80	>100	70	0	6	0	有	100%
4月21日		4.97	2.67	6.80	>100	68	0	6	0	有	100%
4月22日		4.83	2.65	6.80	>100	65	0	9	0	有	100%
4月23日		4.03	2.59	6.80	>100	69	0	6	0	有	100%
4月24日		3.72	2.47	6.80	>100	62	0	6	0	有	100%
4月25日		3.87	2.43	6.80	>100	65	0	5	0	有	100%
4月26日		3.75	2.46	6.80	>100	62	0	5	0	有	100%
4月27日		3.69	2.53	6.80	>100	67	0	5	0	有	100%
4月28日		3.32	2.49	6.80	>100	58	0	5	0	有	100%
4月29日		3.98	2.61	6.70	>100	53	0	5	0	有	100%
4月30日		3.45	2.56	6.60	>100	61	0	5	0	有	100%
月均值		6.91	2.81	6.87	>100	63	0	7	0	有	100%

制表人:

李梦迪

审核人:

唐子超

审批人:

刘子亮

日期:

2020.05.01

## 化验室二水厂出厂水水质监测记录（四月）

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐 指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 CFU/100ML	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可 见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标限值		1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
4月1日		0.34	0.21	1.29	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.31	0.22		6.90				无	<5	0	100%
		0.32	0.21		6.90				无	<5	0	100%
		0.32	0.21		6.90				无	<5	0	100%
4月2日		0.32	0.22	1.61	6.92	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.35	0.21		6.94				无	<5	0	100%
		0.34	0.20		6.93				无	<5	0	100%
		0.36	0.21		6.95				无	<5	0	100%
4月3日		0.35	0.20	1.26	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.48	0.20		6.96				无	<5	0	100%
		0.49	0.19		6.95				无	<5	0	100%
		0.49	0.20		6.96				无	<5	0	100%
4月4日		0.56	0.18	2.05	6.89	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.43	0.19		6.89				无	<5	0	100%
		0.45	0.20		6.88				无	<5	0	100%
		0.43	0.20		6.89				无	<5	0	100%
4月5日		0.58	0.18	2.53	6.85	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.46	0.23		6.86				无	<5	0	100%
		0.44	0.22		6.86				无	<5	0	100%
		0.43	0.21		6.85				无	<5	0	100%

## 化验室二水厂出厂水水质监测记录（四月）

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
4月6日		0.48	0.18	2.32	6.83	2	0	0	无	<5	0	100%
		0.47	0.22		6.84				无	<5	0	100%
		0.45	0.23		6.84				无	<5	0	100%
		0.42	0.21		6.83				无	<5	0	100%
4月7日		0.32	0.27	2.11	6.85	2	0	0	无	<5	0	100%
		0.33	0.24		6.89				无	<5	0	100%
		0.36	0.25		6.88				无	<5	0	100%
		0.35	0.26		6.85				无	<5	0	100%
4月8日		0.21	0.29	2.17	6.90	4	0	0	无	<5	0	100%
		0.21	0.24		6.90				无	<5	0	100%
		0.22	0.23		6.89				无	<5	0	100%
		0.22	0.24		6.87				无	<5	0	100%
4月9日		0.23	0.21	2.06	6.85	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.23	0.20		6.84				无	<5	0	100%
		0.24	0.21		6.85				无	<5	0	100%
		0.23	0.21		6.84				无	<5	0	100%
4月10日		0.29	0.24	2.11	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.30	0.25		6.98				无	<5	0	100%
		0.33	0.25		6.99				无	<5	0	100%
		0.30	0.21		6.96				无	<5	0	100%

# 化验室二水厂出厂水水质监测记录 (四月)



日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
4月11日		0.25	0.22	1.58	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.27	0.24		6.98				无	<5	0	100%
		0.27	0.23		6.98				无	<5	0	100%
		0.26	0.22		6.97				无	<5	0	100%
4月12日		0.19	0.19	1.57	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.21	0.19		6.97				无	<5	0	100%
		0.23	0.18		6.96				无	<5	0	100%
		0.21	0.19		6.96				无	<5	0	100%
4月13日		0.32	0.16	1.60	6.97	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.29	0.17		6.96				无	<5	0	100%
		0.26	0.17		6.97				无	<5	0	100%
		0.26	0.16		6.97				无	<5	0	100%
4月14日		0.19	0.16	1.53	6.95	1	0	0	无	<5	0	100%
		0.20	0.17		6.96				无	<5	0	100%
		0.19	0.17		6.95				无	<5	0	100%
		0.19	0.16		6.96				无	<5	0	100%
4月15日		0.22	0.22	1.34	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.21	0.21		6.80				无	<5	0	100%
		0.24	0.23		6.81				无	<5	0	100%
		0.25	0.22		6.72				无	<5	0	100%

## 化验室二水厂出厂水水质监测记录 (四月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
4月16日		0.17	0.21	1.13	6.80	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.18	0.20		6.80				无	<5	0	100%
		0.18	0.21		6.79				无	<5	0	100%
		0.20	0.21		6.79				无	<5	0	100%
4月17日		0.28	0.22	1.16	6.72	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.27	0.21		6.73				无	<5	0	100%
		0.26	0.21		6.73				无	<5	0	100%
		0.27	0.21		6.73				无	<5	0	100%
4月18日		0.20	0.20	1.37	6.70	2	0	0	无	<5	0	100%
		0.20	0.20		6.70				无	<5	0	100%
		0.20	0.19		6.70				无	<5	0	100%
		0.19	0.21		6.70				无	<5	0	100%
4月19日		0.22	0.18	1.31	6.70	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.22	0.19		6.70				无	<5	0	100%
		0.21	0.20		6.70				无	<5	0	100%
		0.21	0.19		6.70				无	<5	0	100%
4月20日		0.24	0.21	1.35	6.60	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.21	0.21		6.70				无	<5	0	100%
		0.22	0.20		6.70				无	<5	0	100%
		0.23	0.21		6.70				无	<5	0	100%

## 化验室二水厂出厂水水质监测记录(四月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
4月21日		0.23	0.20	1.39	6.60	1	0	0	无	<5	0	100%
		0.26	0.24		6.60				无	<5	0	100%
		0.25	0.26		6.60				无	<5	0	100%
		0.25	0.24		6.60				无	<5	0	100%
4月22日		0.26	0.22	1.39	6.60	0	0	无	<5	0	100%	
		0.26	0.22		6.70			无	<5	0	100%	
		0.24	0.21		6.70			无	<5	0	100%	
		0.25	0.21		6.70			无	<5	0	100%	
4月23日		0.30	0.21	1.53	6.70	1	0	无	<5	0	100%	
		0.26	0.21		6.70			无	<5	0	100%	
		0.26	0.22		6.70			无	<5	0	100%	
		0.26	0.21		6.70			无	<5	0	100%	
4月24日		0.21	0.21	1.51	6.70	1	0	无	<5	0	100%	
		0.22	0.21		6.70			无	<5	0	100%	
		0.20	0.21		6.70			无	<5	0	100%	
		0.20	0.20		6.70			无	<5	0	100%	
4月25日		0.23	0.20	1.53	6.70	1	0	无	<5	0	100%	
		0.22	0.21		6.70			无	<5	0	100%	
		0.24	0.20		6.70			无	<5	0	100%	
		0.23	0.20		6.70			无	<5	0	100%	


## 化验室二水厂出厂水水质监测记录 (四月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
4月26日		0.27	0.20	1.57	6.70	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.24	0.21		6.70				无	<5	0	100%
		0.24	0.21		6.70				无	<5	0	100%
		0.24	0.21		6.70				无	<5	0	100%
4月27日		0.24	0.20	1.54	6.70	1	0	0	无	<5	0	100%
		0.22	0.21		6.70				无	<5	0	100%
		0.22	0.21		6.70				无	<5	0	100%
		0.23	0.21		6.70				无	<5	0	100%
4月28日		0.22	0.20	1.48	6.70	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.21	0.21		6.70				无	<5	0	100%
		0.20	0.21		6.70				无	<5	0	100%
		0.22	0.20		6.70				无	<5	0	100%
4月29日		0.28	0.18	1.50	6.70	0	0	0	无	<5	0	100%
		0.30	0.19		6.60				无	<5	0	100%
		0.30	0.18		6.60				无	<5	0	100%
		0.29	0.17		6.50				无	<5	0	100%
4月30日		0.25	0.17	1.48	6.60	0	0	0	无	<6	1	200%
		0.27	0.18		6.60				无	<7	2	300%
		0.25	0.19		6.60				无	<8	3	400%
		0.26	0.19		6.50				无	<9	4	500%



月均值	0.28	0.21	1.66	6.80	4	0	0	无	<5	0	100%
-----	------	------	------	------	---	---	---	---	----	---	------

制表人: 李锐

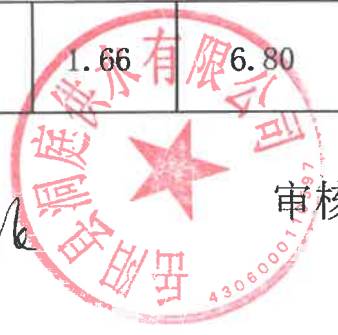

审核人: 廖子超

审批人: 刘子亮

日期: 2020.05.01

## 一水厂出厂水水质监测记录(四月)

日期	项目	浊度 (NTU)	二氧化氯 (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	PH值	细菌总数 (CFU/100ML)	总大肠菌群 (CFU/100ML)	大肠埃希氏菌 (CFU/100ML)	肉眼可 见物	色度 (度)	臭和味 (级)	合格率
国标	限值	1.00	0.1-0.8	3.00	6.5-8.5	100	不应检出	不应检出	无	15	无异臭味	/
4月1日		0.26	0.13	1.28	6.90	0	0	0	无	<5	0	100%
4月2日		0.23	0.16	1.49	6.91	2	0	0	无	<5	0	100%
4月3日		0.44	0.15	1.38	6.98	2	0	0	无	<5	0	100%
4月4日		0.27	0.13	1.68	6.88	0	0	0	无	<5	0	100%
4月5日		0.25	0.14	2.39	6.86	1	0	0	无	<5	0	100%
4月6日		0.19	0.12	2.11	6.84	5	0	0	无	<5	0	100%
4月7日		0.25	0.12	2.02	6.86	4	0	0	无	<5	0	100%
4月8日		0.32	0.15	1.88	6.89	7	0	0	无	<5	0	100%
4月9日		0.22	0.13	2.02	6.86	10	0	0	无	<5	0	100%
4月10日		0.34	0.16	2.17	6.95	2	0	0	无	<5	0	100%
4月11日		0.21	0.12	1.56	6.96	0	0	0	无	<5	0	100%
4月12日		0.21	0.16	1.53	6.96	1	0	0	无	<5	0	100%
4月13日		0.19	0.14	1.57	6.95	0	0	0	无	<5	0	100%
4月14日		0.26	0.15	1.49	6.95	0	0	0	无	<5	0	100%
4月15日		0.15	0.11	1.29	6.82	1	0	0	无	<5	0	100%
4月16日		0.30	0.11	1.22	6.71	3	0	0	无	<5	0	100%

## 一水厂出厂水水质监测记录(四月)

4月17日	0.16	0.11	1.21	6.73	8	0	0	无	<5	0	100%
4月18日	0.18	0.10	1.49	6.60	11	0	0	无	<5	0	100%
4月19日	0.20	0.10	1.16	6.70	0	0	0	无	<5	0	100%
4月20日	0.22	0.10	1.26	6.60	0	0	0	无	<5	0	100%
4月21日	0.25	0.16	1.31	6.60	0	0	0	无	<5	0	100%
4月22日	0.19	0.15	1.30	6.70	0	0	0	无	<5	0	100%
4月23日	0.32	0.16	1.41	6.70	4	0	0	无	<5	0	100%
4月24日	0.20	0.14	1.48	6.70	2	0	0	无	<5	0	100%
4月25日	0.23	0.14	1.50	6.70	1	0	0	无	<5	0	100%
4月26日	0.40	0.13	1.53	6.70	1	0	0	无	<5	0	100%
4月27日	0.23	0.13	1.49	6.70	3	0	0	无	<5	0	100%
4月28日	0.16	0.14	1.42	6.70	2	0	0	无	<5	0	100%
4月29日	0.30	0.11	1.45	6.70	3	0	0	无	<5	0	100%
4月30日	0.28	0.10	1.43	6.60	4	0	0	无	<5	0	100%
月均值	0.25	0.13	1.55	6.79	3	0	0	无	<5	0	100%

制表人: 李梦颖

审核人: 甄文超

审批人: 刘子亮

日期: 2024.05.09

管网水水质检测报表 (四月)

抽检点	项目	浑浊度 (NTU)		色度 (度)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
13个		0.73	0.19	<5	<5
		菌落总数 (CFU/100ML)		总大肠菌群 (CFU/100ML)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
		20	0	0	0
		臭和味 (级)		二氧化氯 (mg/l)	
		最大值	最小值	最大值	最小值
		0	0	0.18	0.04
		高锰酸盐指数 (mg/l)		合格率 (%)	
		最大值	最小值		
		1.69	1.34	100%	

制表人: 李芳敏

审核人: 杨子越

审批人: 刘子亮

日期: 2020.05.09